


Annexe 3

Localisation des prélèvements de plomb sur les ampoules de pèlerinage

Número ISO	US	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Masse (g)	Commentaire
73	1422	57	53	23	48,6	
84	1420	70	52	29	204,6	
104	SEP 43-1504	74	52	29	230,7	
111	SEP 36-1471	68	44	30	130,1	
112	SEP 44-1506	55	52	29	221,9	
135	1512	99	55	25	214,1	scellée mais apparemment sans liquide conservé. Bruit sec
167	SEP 56-1528	68	45	31	121,8	
169	SEP 58-1535	55	54	30	192,4	
174	SEP 54-1521	76	46	32	173,3	
176	SEP 57-1531	84	52	30	258,6	
181	SEP 60-1539	70	52	30	154,9	scellée mais apparemment sans liquide conservé. Bruit sec
182	SEP 59-1537	69	46	32	163	
184	SEP 55-1523	69	45	32	162,6	
186	SEP 66-1557	88	53	28	176,2	
187	1422	72	52	29	163,7	
191		74	52	30	163,4	
194	SEP 76-1578	76	52	30	224	
199	1533	74	47	29	147,5	
221	SEP 80-1587	99	52	31	268,3	scellée mais apparemment sans liquide conservé. Tintement sec
223	1422	54	53	30	179,7	
226	SEP 83-1594	103	52	28	214,5	
230	SEP 83-1594	81	52	31	264,4	scellée, bruit de liquide
232		94	53	28	319,5	
237		103	56	31	372,5	scellée, pas de bruit
238		98	53	29	221,1	scellée, pas de bruit
239		84	56	29	268,1	
240		59	53	31	150	
241		96	52	31	269,3	scellée, pas de bruit
242		72	52	30	222,1	
246		68	52	26	152	
247		86	52	30	200	scellée, pas de bruit
248		65	52	29	216,2	
249		77	52	30	178,7	scellée mais apparemment sans liquide conservé. Tintement sec
250		68	52	28	210,5	
252		70	52	27	164,6	scellée mais apparemment sans liquide conservé. Tintement sec

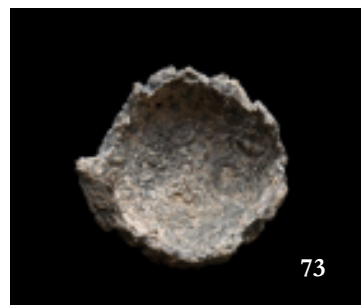

Zone de prélèvement

trop altéré





0 5 cm



252

250

242

167

182

232

237

241

199

184

186

226

230

247

174

Prélèvement de la trou
réalisé pour l'analyse du
liquide

0 5 cm



0 5 cm

